



# SNR-OFC-248090-1500-AC

Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм  
(предустановленный кондиционер 1500Вт)

Паспорт устройства



## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| СОДЕРЖАНИЕ: .....                                       | 2  |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ .....                        | 3  |
| 1.1 Наименование .....                                  | 3  |
| 1.2 Обозначение .....                                   | 3  |
| 1.3 Дата производства .....                             | 3  |
| 1.4 Предприятие изготовитель .....                      | 3  |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                     | 4  |
| 3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ .....                    | 6  |
| 4. ОБЩИЙ ВИД .....                                      | 8  |
| 5. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ .....                            | 9  |
| 6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....              | 10 |
| 7. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ ..... | 11 |
| 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ .....             | 12 |
| 9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....                        | 12 |
| 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....                       | 12 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....                                 | 13 |
| КОНТАКТЫ .....                                          | 15 |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм с предустановленным кондиционером 1500 Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Шкаф имеет дополнительный нагреватель мощностью 800Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 заказу.

### 1.1 Наименование

Шкаф телекоммуникационный климатический SNR-OFC-248090-1500-AC.

### 1.2 Обозначение

SNR-OFC-248090-1500-AC

где SNR – Торговая марка:

OFC – буквенное обозначение серии;

24 – высота, U;

80 – ширина, см

90 – глубина, дм

1500 – мощность кондиционера;

AC – встроенный кондиционер.

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

### 1.4 Предприятие изготовитель

ООО «НАГ»


## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


---

| Модель                                          | SNR-OFC-248090-1500-AC      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Габариты (ВхШхГ), мм                            | 1360x850x1106               |
| Полезная высота (U)                             | 24                          |
| Высота цоколя, мм                               | 100                         |
| Полезная глубина (макс), мм                     | 800                         |
| Максимальное расстояние между направляющими, мм | 755                         |
| Шаг регулировки направляющих, мм                | 12,5                        |
| Толщина деталей, мм                             | не менее 1,2                |
| Масса, кг                                       | 175                         |
| Максимальная распределенная нагрузка (кг)       | 500                         |
| Тип покрытия                                    | Порошково-полимерное        |
| Цвет                                            | RAL7035                     |
| Степень защиты                                  | IP54                        |
| Температура эксплуатации                        | -50°C до +45°C              |
| Относительная влажность                         | не более 80% при +20°C      |
| Напряжение питания нагревателя                  | 220 В AC $\pm 10\%$ , 50 Гц |
| Мощность нагревателя                            | 800 Вт                      |
| Диапазон регулирования температуры обогрева     | 0°C..+60°C                  |
| Гистерезис                                      | 7°C                         |

| Кондиционер                     | Упаковка                    |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение питания кондиционера | 220 В AC $\pm 10\%$ , 50 Гц |
| Охлаждающая мощность L35/L35    | 1500 Вт                     |
| Потребляемая мощность L35/L35   | 605 Вт                      |
| Тип хладагента                  | R134a                       |
| Рабочая температура             | -5°C..+55°C                 |


### 3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

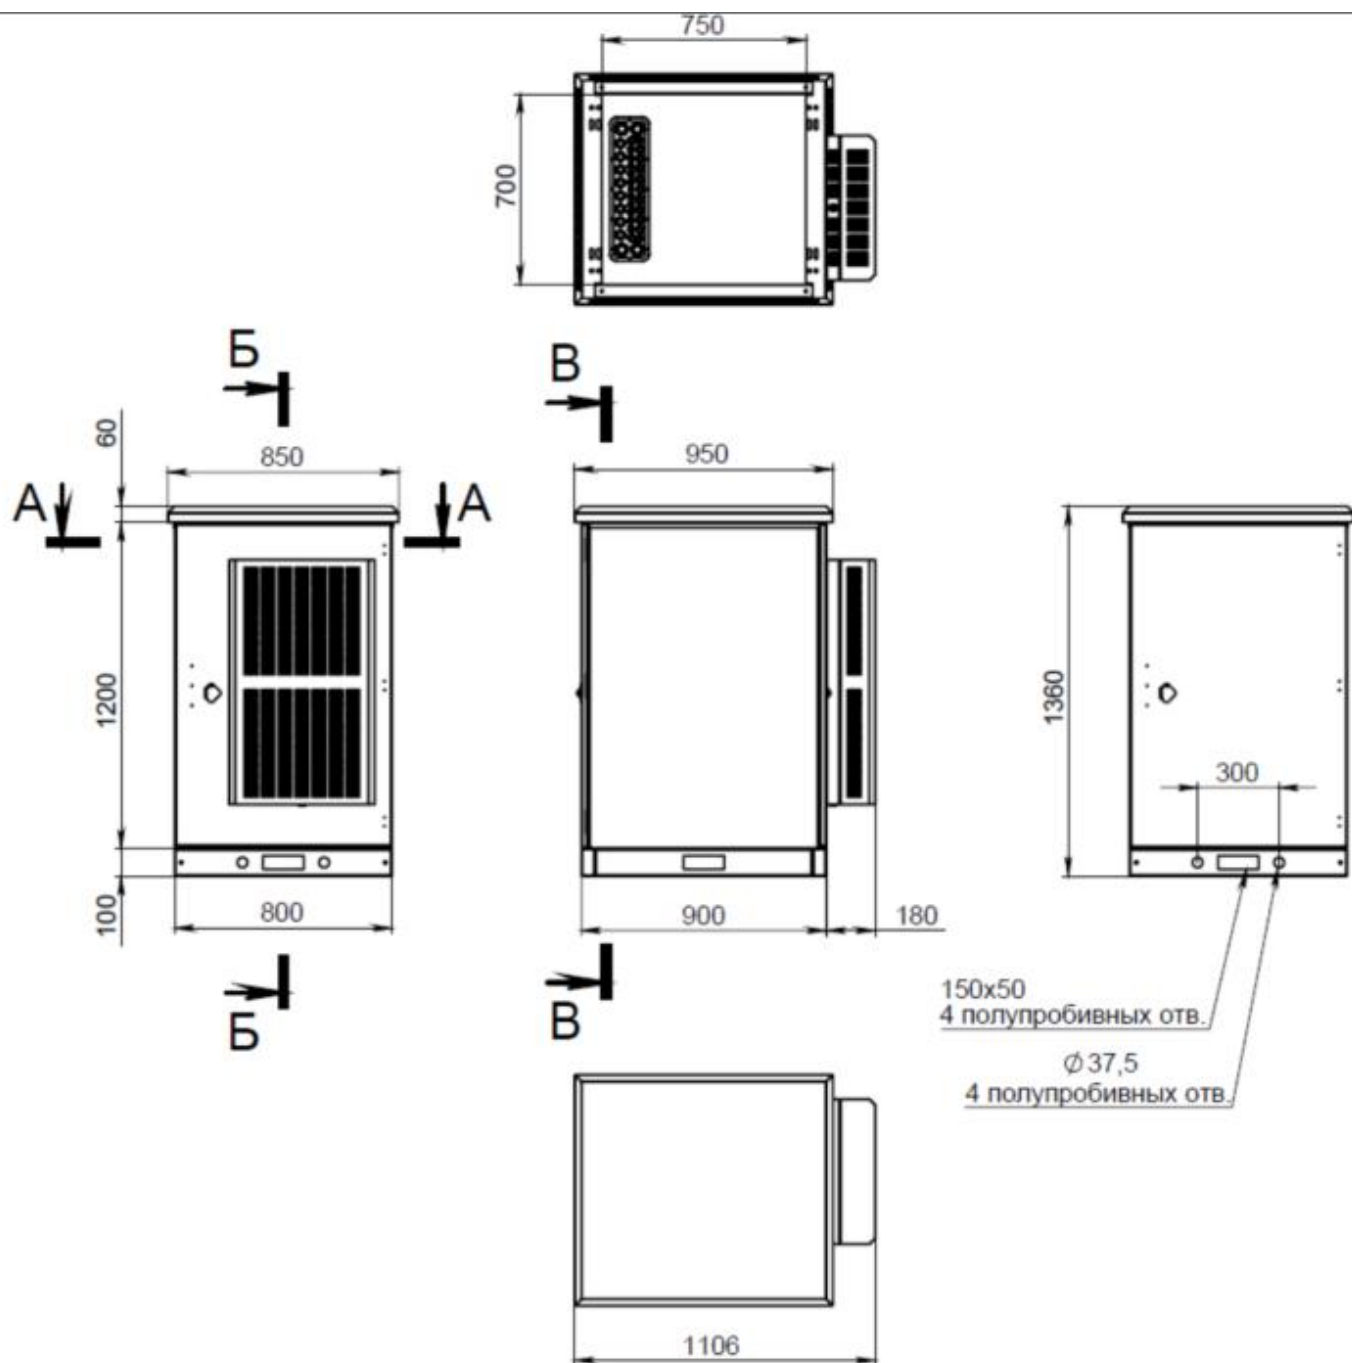

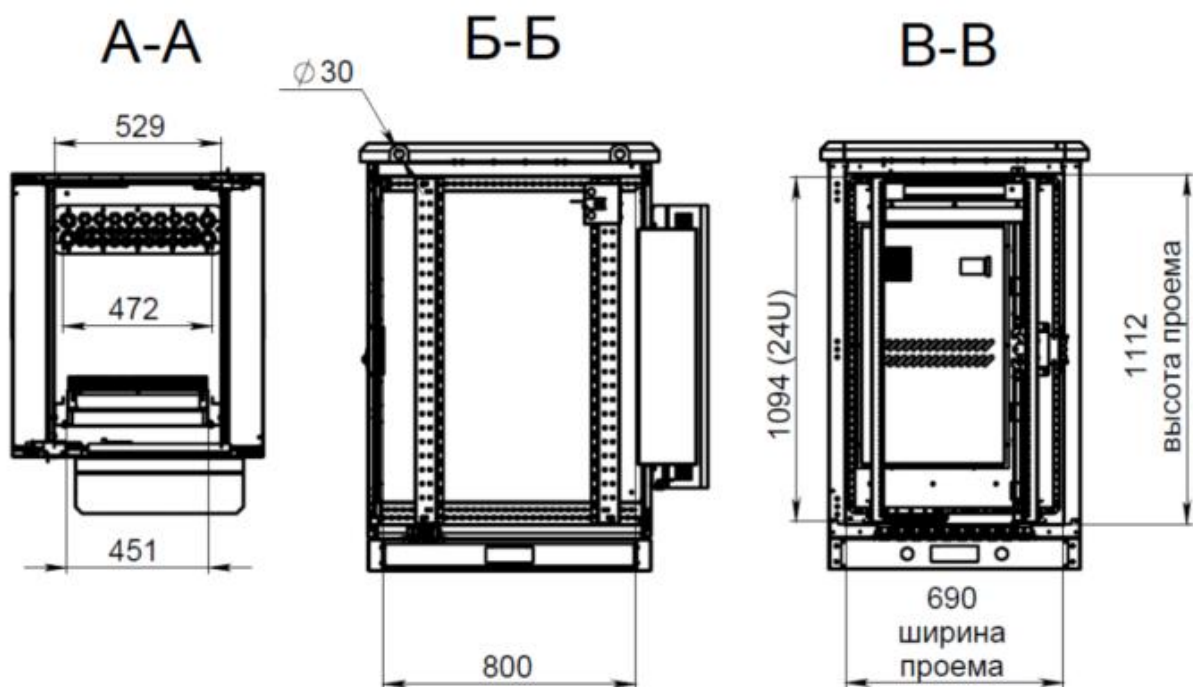

Съемная заглушка для ввода кабеля предусмотрена в основании шкафа. Кабельные гермовводы приобретаются отдельно.

Съемная заглушка для ввода кабеля предусмотрена в основании шкафа. Кабельные гермовводы приобретаются отдельно.

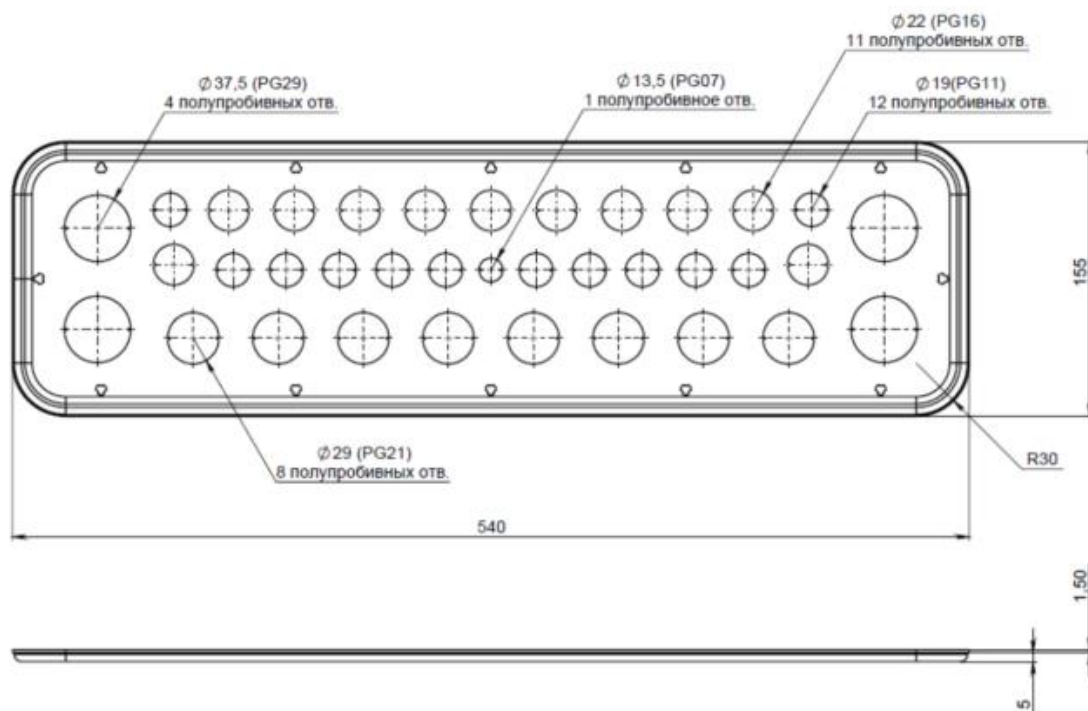

#### 4. ОБЩИЙ ВИД

---

Общий вид климатического шкафа изображен на рисунках 1, 2.


РИСУНОК 1 – ОБЩИЙ ВИД



РИСУНОК 2 – ВИД ТЫЛ



## 5. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.

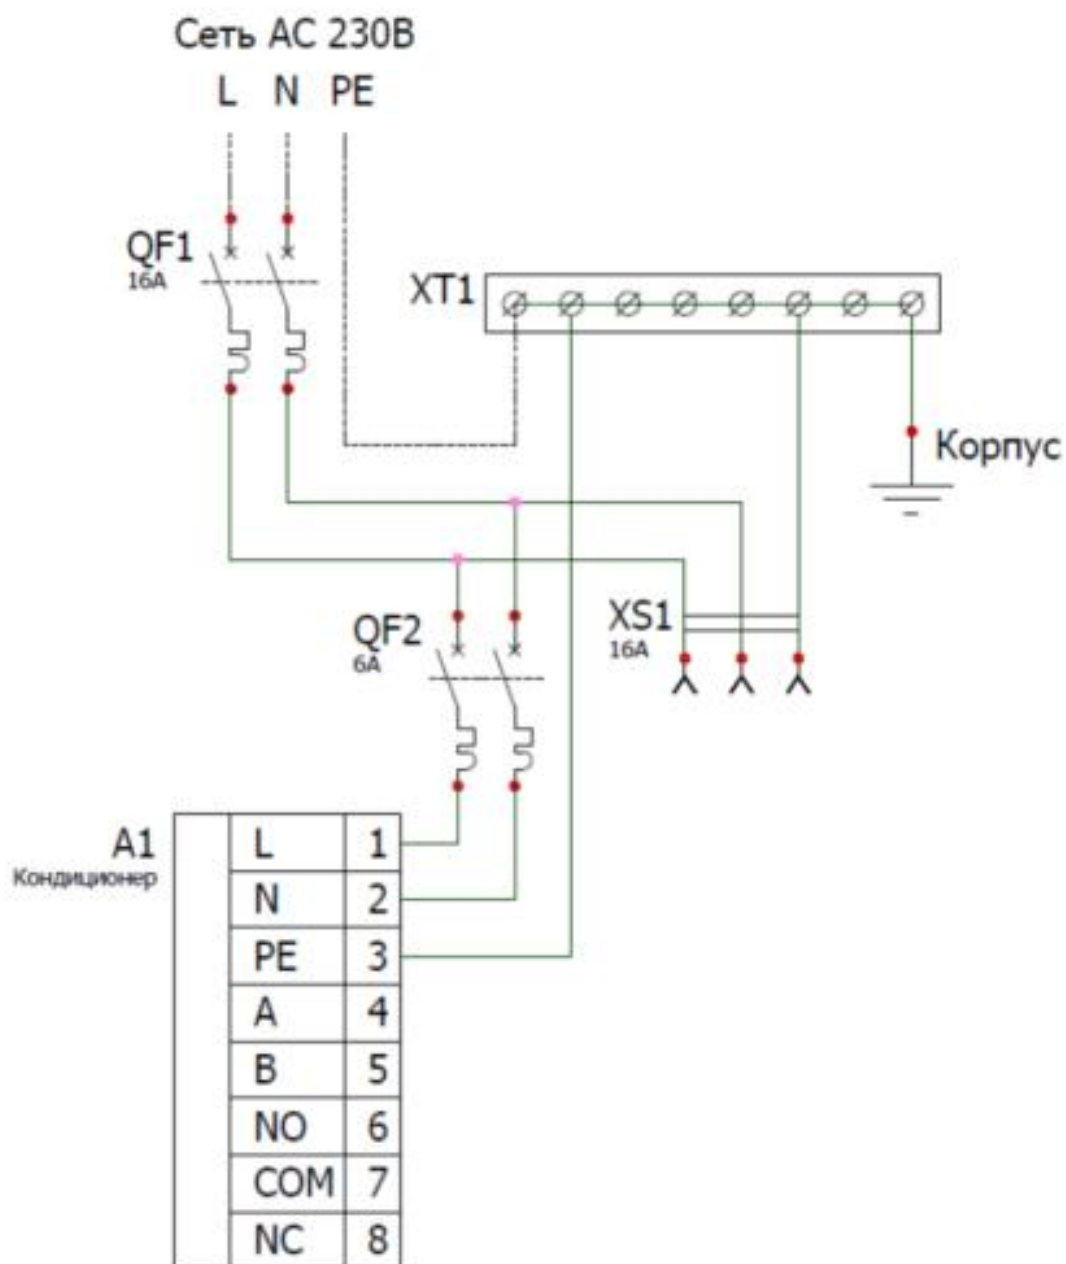

| Обозначение | Наименование                                      | К-во |
|-------------|---------------------------------------------------|------|
| QF1         | Автоматический выключатель ВА47-29 2P С 16А 4,5кА | 1    |
| QF2         | Автоматический выключатель ВА47-29 2P С 6А 4,5кА  | 1    |
| XS1         | Розетка PAr10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку      | 1    |
| A1          | Кондиционер                                       | 1    |
| XT1         | Шина РЕ "земля" на DIN-изол. ШНИ-6х9-8-Д-Ж        | 1    |

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Прием и передача изделия.

| Дата | Состояние изделия | Основание<br>(наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |            | Примечание |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|      |                   |                                                     | сдавшего                         | принявшего |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |

## 7. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

[illegible]

## 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

---

Изделие не содержит в составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер при транспортировании, хранении и утилизации. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15050-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, при температуре -50 до +50°C и относительно влажности до 98% при температуре окружающего воздуха до 25°C.

Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## 9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

---

Шкаф телекоммуникационный, серии: SNR-OFC Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.99.39-011-72367769-2022 «Шкафы марки SNR». Серийный выпуск.

Соответствует требованиям - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сертификат соответствия выдан на основании - Протокола испытаний № 221032-1 от 20.10.2022 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество», аттестат аккредитации RA.RU.21OE08 Паспорта, Технических условий №28.99.39-011-72367769-2022 от 29.08.2022 года. Акт анализа состояния производства № С-20220926-002 от 28.09.2022 года. Схема сертификации 1с.

Срок действия с 21.10.2022 по 20.10.2027 год включительно.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

---

Шкаф телекоммуникационный уличный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

/\_\_\_\_\_  
М.П.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице  
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар  
получил, претензий по комплектности и внешнему  
виду не имею

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя) (подпись продавца) М.П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»  
620016, г.Екатеринбург, ул. Новинская 12  
тел. +7 (343) 384-57-25



## Контакты:

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ  
«Краснолесье», 4-й этаж  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30  
е-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)  
Склад: 620016, ул. Новинская 12  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

### МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,  
Семёновская площадь, 1А,  
БЦ Соколиная гора,  
13 этаж (м. Семёновская)  
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)  
Склад 105082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9  
Телефон: +7 (495) 741-93-86,  
+7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)

### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51  
Телефон: +7 (383) 251-0-256, +7 (383) 375-32-90  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [nsk@nag.ru](mailto:nsk@nag.ru)

### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082,  
ул. Береговая, 8, оф. 409  
Телефон: +7 (863) 270-45-21  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(без перерывов)  
е-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)  
Склад 344092,  
пр-т Ворошиловский, 2, офис 208Г  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(Обед с 13:00 до 14:00)  
е-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100,  
ул. Литовская, 10, оф. 2204  
Телефон: +7(812) 900-14-74  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
е-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)  
Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф.  
1408  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
е-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)

### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые  
Линии»  
Склад: 140150, Раменский р-н, пос.  
Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
Заказать пропуск для посещения  
склада можно по телефону +7 (985)  
278-35-47

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.